

ג' אדר, תשע"ב
26 פברואר, 2012

לכבוד

ד"ר מונה (נופי) נעמה - רכזת קריינה
איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה

רחוב מושלי יעקב 7

ת.ד. 25028

חיפה 31250

ד"ר מונה (נופי) נעמה שלום רב,

**הندון : מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי (קריינה ממוקרות חשמל)
בגן הילדיים – אנפה**

1. ב- יום שישי 06 ינואר 2012, ערכתי בדיקה של עצומות צפיפות שטף השדה המגנטי, הנפלט ממתקני חשמל בגן הילדיים אנפה, הנמצא ברחוב חורב 7, חיפה.
2. מצאי הדוח משקפים את עצומות צפיפות שטף השדה המגנטי הרגעי, נכוון למקום ולזמן בהם נערכה הבדיקה. עצומות אלו עשויות להשנות מעט בהתאם לצריכת הזרם.
3. מהתוצאות הבדיקה שביצעת עולה כי עצמת צפיפות שטף השדה המגנטי, **איינה חרוגת** מהמערכות המקובלות כחסרי סיכון לאדם.

4. פרטי הזמן

שם המזמין	ד"ר מונה (נופי) נעמה
כתובת המזמין	מושלי יעקב 7, חיפה
טלפון	04-8428201
טלפון נייד	054-2112141
דואל / פקס	mounan@envihaifa.org.il
סוג המתקן	גן ילדים
כתובת ביצוע המדידות	רחוב חורב 7, חיפה
משך זמן ביצוע המדידות	11:45 – 11:25
מקום ביצוע המדידות	גבי אדלשטיין ענת – גנטה

5. פרטי הבודק אשר ביצע את המדידות

שם ושם המשפחה	מספר היינר	תוקף ההיתר
דניאל שורצברג	4600-01-4	04.09.2016

6. פרטי ציוד המדידה

היצמן	מודל	רגישות	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף הכיוול	מעבדה מכיללת
Magnii Technologies	DSP - 523	0.01mG	300Hz - 30Hz	4589	09.12.2013	מעבדות חרמוני

7. אפיון שיטה ומיקום המדידה


הקרקע בנקודות המדידה	תנאי ביצוע המדידות
לוח חשמל, קו מתח נמוך חח"י על גבול חצר המשחקים	תיאור מקורות הקרינה
הגן נמצא בקומת הקרקע מעליו משרדים המשמשים את העירייה	תיאור אזור המדידה

8. תוצאות המדידות


המדידות בוצעו לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.
במהלך המדידות הופעלו המוגנים ומכשירי חשמל נוספים לפי הצורך.

מספר	מקום המדידה	עצמת צפיפות שטף השדה המגנטי (mG)	גובה המדידה [מטר]	מרחק מקור השדה המגנטי [מטר]
.1	մեջաղ լեռ – Փունտ կօբիութ	0.90	1	-
.2	մեջաղ լեռ – Փունտ կօբիութ	0.92	0.3	
.3	Փունտ բնակչութ/իրքութ	0.96	1	-
.4	Փունտ բնակչութ/իրքութ	0.94	0.3	
.5	Փունտ բնակչութ – միտհ	1.05	1	-
.6	Փունտ բնակչութ – միտհ	1.00	0.3	-
.7	շուլջնութ սեղան	0.43	1	-
.8	սպառիա	0.48	1	-
.9	ազօր մուտք – Ալ Սպառ բակ շար	0.70	1	-
.10	ազօր մուտք – մարզ	0.70	1	-
.11	Փունտ արև յիշրալ	0.86	1	-
.12	Փունտ արև յիշրալ	0.85	0.3	-
.13	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	0.95	1	1
.13	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.46	0.3	1
.14	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.00	1	1
.14	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.28	0.3	1
.15	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.36	1	
.15	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.42	0.3	
.16	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.89	1	
.16	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.37	0.3	
.17	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.11	1	
.17	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.06	0.3	
.18	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.35	1	
.18	շար մաշկիմ – լուս տեխնիկ	1.26	0.3	

9. מפת האזור ותמונה נוספת נוספת

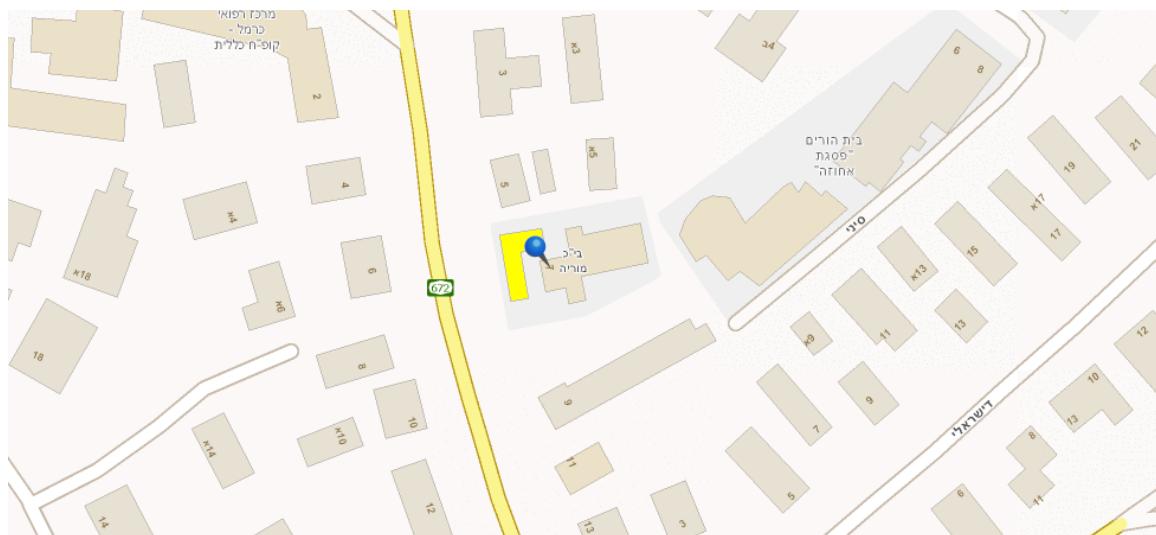

תכנית חצר הננו – מיקום מדידות

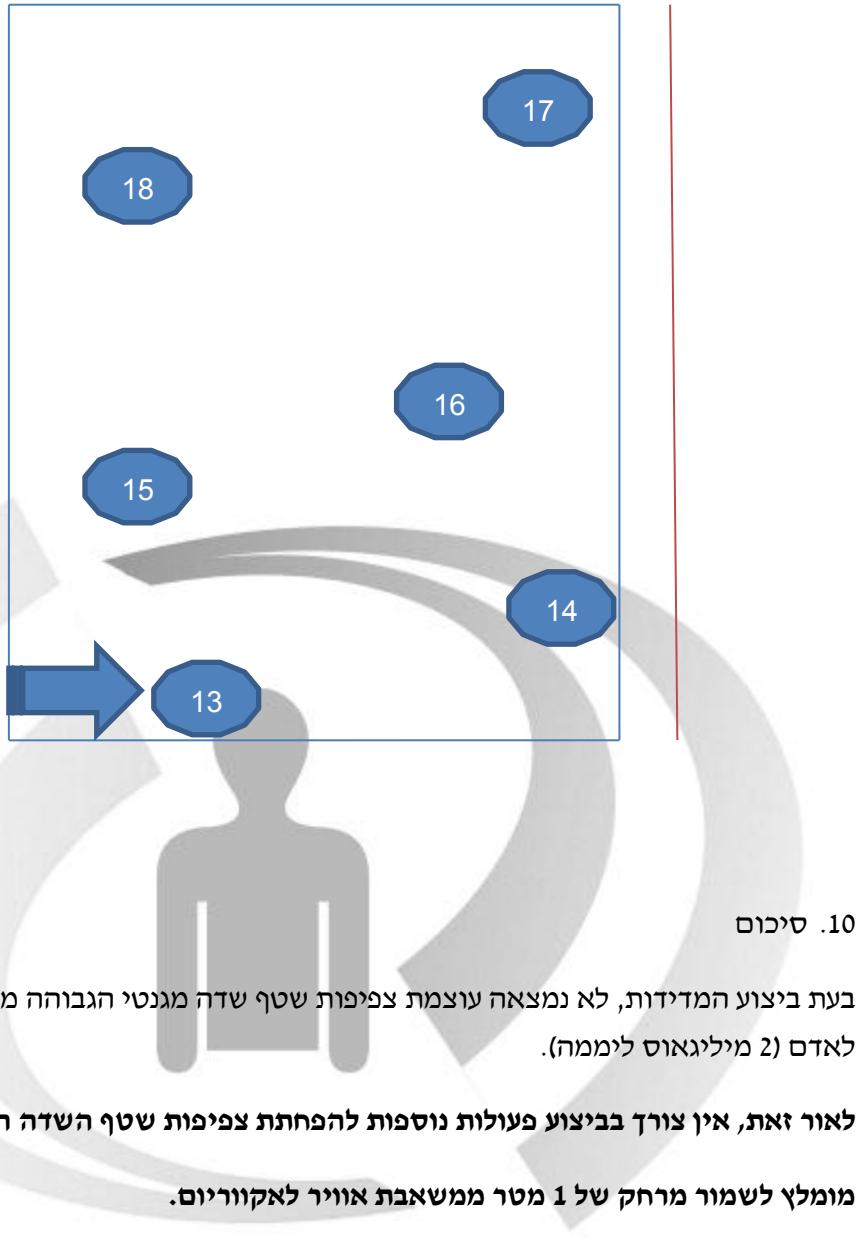

בכבוד רב,

מבחן ומאשר הדוח

דניאל שוורצברג

- סוף דוח -

לוט : נספח
גישת סביבה בריאות



בחוק הקרינה הבלטי מייננת, התשס"ו 2006, אין תקנות לענייני חשמל ואין סף חשיפה מחייב, לאור זאת המשרד להגנת הסביבה מאמץ את דוח ועדת המומחים משנת 2005 וממליץ לפעול על פי עקרון הזיהירות המונעת וمبיא לידיית הציבור כי הערך המוגדר כחסר השפעה על ידי ארגון הבריאות הבינלאומי (IRAC) הוא 2 mGauss (מיליגאוס) בטווח זמני.

על פי עקרון הזיהירות המונעת, יש למזער ככל האפשר, באמצעות הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לשדות מגנטיים.

ICNIRP (הועדה הבין לאומיות להגנה מפני קרינה בלטי מייננת) פרסמה הנחיות מעודכנות לחשיפה לשדה מגנטי בתדר 50 - 60 הרץ : שדה חשמלי - $M/V 5,000$ וולט למטר, שדה מגנטי לחשיפה אקטואית (קצתת טווח) $G 2,000$ מיליגאוס.

חשיפה לשדות מגנטיים הגבוהים מ- 2 mGauss אפשרית לזמן קצר וזאת בהנחה כי האדם בשאר הזמן חשוב לשדה מגנטי של 1 mGauss .

$$B_{mG} = 1 + \frac{24}{T_{hours}}$$

ניתן להביא בחשבון כי אדם הנמצא במקום העבודה 5 ימים בשבוע, מוביל לחרוג מהසף המקובל כחסר השפעה.

$$B_{mG} = 1 + \frac{24}{T_{hours}} \times \frac{7}{5}$$

סף חשיפה המקובל כחסר השפעה לאדם במקום מגורים הינו 2 mGauss בממוצע ליממה (24 שעות) ואילו סף חשיפה המקובל כחסר השפעה לאדם במקום עבודה (בהנחה ששווהה במקום 9 שעות) הינו **4.73 מיליגאוס**.

12. גישת סביבה בריאות

שדות מגנטיים יכולים להיווצר על ידי שגיאת חיות בחסמל שיזכרת לולאות של שדות מגנטיים, בעיות הארקה (אייפוס) ומיקום לא הולם של ציוד חשמלי. אוטומציה בבית, מערכות תקשורת wi-fi (פס רחוב), חידושים טכנולוגיים, אנטנות סלולריות ועוד, הם פוטנציאלי לחשיפה ל垦ינה. טיפול בגישה **לסביבה בריאות** ימנע אפשרות זו של חשיפה וייצר תוכאה טובה ו אחידה.

חשיפה לשדות אלקטرومגנטיים הינה בעיה נפוצה מנה סובלים אנשים רבים. ניתן לסייע את החשיפה לשדות מגנטיים ולהתחליל בגישה של עיצוב סביבה בריאות, בשלב התכנון לבנייה חדשה. זהו הזמן המושלם להתחילה את היישום של אסטרטגיית מצום השדה המגנטי. באמצעות גישה זו, ניתן להשיג בעליות נמוכות בהרבה, מזעור חשפה לשדה מגנטי מאשר מקומות בנויים אשר דרושים בהם תיקונים ומיגנוניים בהיקף נרחב ויקר.

בינטרנט יש הרבה עצות זמינות בנוגע לצמצום השדה המגנטי, זה טוב, אבל לא מספיק, חשוב יותר שתהיה גישה כוללת המבוססת על הבנת הבעיה ולא על טפוקולציות.

ביצירת גישה **לסביבה בריאות** ובצמצום החשיפה לשדות מגנטיים אנו נוקטים גישה מקיפה תוך הכרה בתופעות המחקר במצבים של חשיפה ולנזק הכללי הפוטנציאלי.

גישתו בדריה מהנדסי בריאות, תספק את ההגנה האולטימטיבית ל垦ינה אלקטرومגנטית.

