

מספר דו"ח	תאריך משלוח ללקוח	סוג הסקר
10159	16 מרץ 2016	מדידה קצרת מועד - ELF

לכבוד :

ד"ר נופי-נעמה מונה – מרכזת קרינה אלקטרומגנטית.

איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה.

רחוב מושלי 7.

חיפה

גברתי, שלום רב.

הנדון : **מדידה קצרת מועד של צפיפות השטף המגנטי הרגעי בתדר רשת החשמל**

בגן הילדים "תפוז"

1. מבוא.

- 1.1** לבקשתך ערכתי ביום שלישי ה-11 בפברואר 2014 מדידה קצרת מועד של עוצמות צפיפות השטף המגנטי, הנובע ממערכת החשמל בגן הילדים "תפוז".
- 1.2** תוצאות המדידה מראות שערכי השדה המגנטי שנמדדו בגן הילדים עומדים בתחום הערכים שנקבעו על-ידי המכון הבינלאומי לחקר הסרטן והמקובלים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות כערכים שאינם טומנים בחובם סיכונים בריאותיים.
- 1.3** ממצאי סקר זה, המפורטים בטבלת המדידות שבסעיף 6, ובתרשים שבסעיף 7, הם ערכי השדה המגנטי שנמדדו **נכון למקום ולזמן** בהם נערך הסקר.
- 1.4** ערכי השדה המגנטי משתנים כל העת בהתאם לצריכת הזרם במערכת החשמל.

2. פרטי הזמנת הסקר.

שם מזמין	דר" נופי-נעמה מונה- מרכזת קרינה אלקטרומגנטית
כתובת המזמין	רחוב מושלי 7, חיפה
טלפון/טלפון נייד	050-3910094
דואר אלקטרוני	mounan@envihaifa.org.il
תיאור המבנה או האתר בו בוצע הסקר	גן ילדים
כתובת המבנה או האתר בו בוצע הסקר	רמוב פרץ מרקיש 4, חיפה
שעת ביצוע המדידות	11:45 עד 13:00
נלווים בעת ביצוע הסקר	הגנת והסייעת
תנאי מזג האוויר	בהיר

3. פרטי ההיתרים שבידי המודד.

היתרים				שם ושם משפחה
תוקף	ELF	תוקף	RF	שמעון לי-מור
עד 20.3.2018	5038-01-4	עד 20.3.2018	5038-01-6	

4. פרטי ציוד המדידה.

היצרן	מודל וחיישן	רגישות	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף הכיול	מעבדת הכיול
Gigahertz Solutions	NFA-30M חיישן מובנה	0.1-200mG	16Hz-30kHz	035000000589	10.5.2014	מעבדות חרמון

ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

5. אפיון שיטת המדידה ואפיון מיקום המדידה

המדידות בוצעו תוך שימוש במד עצמת שדה מגנטי מכויל, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.	שיטת המדידה במהלך הסקר
<p>א. המדידות בוצעו בגובה 1 מ' מעל הקרקע בכל נקודות המדידה.</p> <p>ב. במקומות בהם נדרשו מדידות בגבהים אחרים צוין המידע בטבלת המדידות.</p> <p>ג. המרחקים האופייניים בטבלת המדידות נמדדו בעזרת מט"ל או חושבו והם המרחקים מהמקור השדה המגנטי הקרוב שאותר.</p> <p>ד. המזגנים והדוד לחימום מים הופעלו.</p>	תנאי ביצוע הסקר באתר
מתחם בו פועלות ארבע כיתות גן. בגן ילדים שוהים כ – 30 ילדים גילאי 4-5 שנים.	תיאור האזור בו נערך הסקר
<p>א. ארון חשמל מותקן במרפסת הכניסה לגן על קיר משותף עם פינת הרחצה.</p> <p>ב. ארון החשמל מוזן מהארון הראשי המותקן בגן חנינית.</p> <p>ג. בוצעה סריקה מקדימה, בגן ובחצר הפעילות לא אותרו מקורות שדה מגנטי נוספים.</p>	מקורות השדה המגנטי שאותרו
מצלמה, מד טווח לייזר, מצפן.	ציוד נלווה לצורך ביצוע הסקר

ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
 טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

6.1. מדידות באולם המרכזי

#	תיאור מקום המדידה	עצמת השדה המגנטי [mG]	גובה המדידה [מטר]	מרחק ממקור השדה [מטר]
1.	ליד ארון החשמל	1.5	1	0.3
2.	בכניסה למבואת הגן	0.3	1	1.5
3.	במרכז מבואת הגן	0.2	1	3
4.	בפינת הרחצה מארחורי ארון החשמל	0.7	1	0.5
5.	במטבח על השיש ליד הכיור	0.2	1	4.5
6.	בפינת המטבח	0.3	1	5.5
7.	בפינת הלמידה	0.2	1	4.5
8.	בפינת המחשב	0.4	1	5.5
9.	ברחבת היצירה ליד הקיר	0.2	1	7
10.	במרכז רחבת היצירה	0.1	1	6.5
11.	במרכז רחבת הריכוז	0.2	1	6
12.	ברחבת הריכוז ליד הקיר	0.1	1	7
13.	בפינת הקוביות	0.2	1	5.5
14.	בפינת הבובות	0.2	1	10
15.	בפינת הבישול	0.2	1	10
16.	בפינת המוסיקה	0.4	1	9.5
17.	בפינת הספרייה	0.2	1	11
18.	בפינת הפזלים	0.1	1	10.5
19.	ליד הצריף	0.2	1	לא רלוונטי
20.	ליד המגלשה	0.1	1	לא רלוונטי
21.	ליד הנדנדה	0.1	1	לא רלוונטי
22.	ליד האופניים	0.2	1	לא רלוונטי


ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

7. תרשימים וצילומים

7.1. תרשים מיפוי – האולם המרכזי

תרשים 1: האולם המרכזי

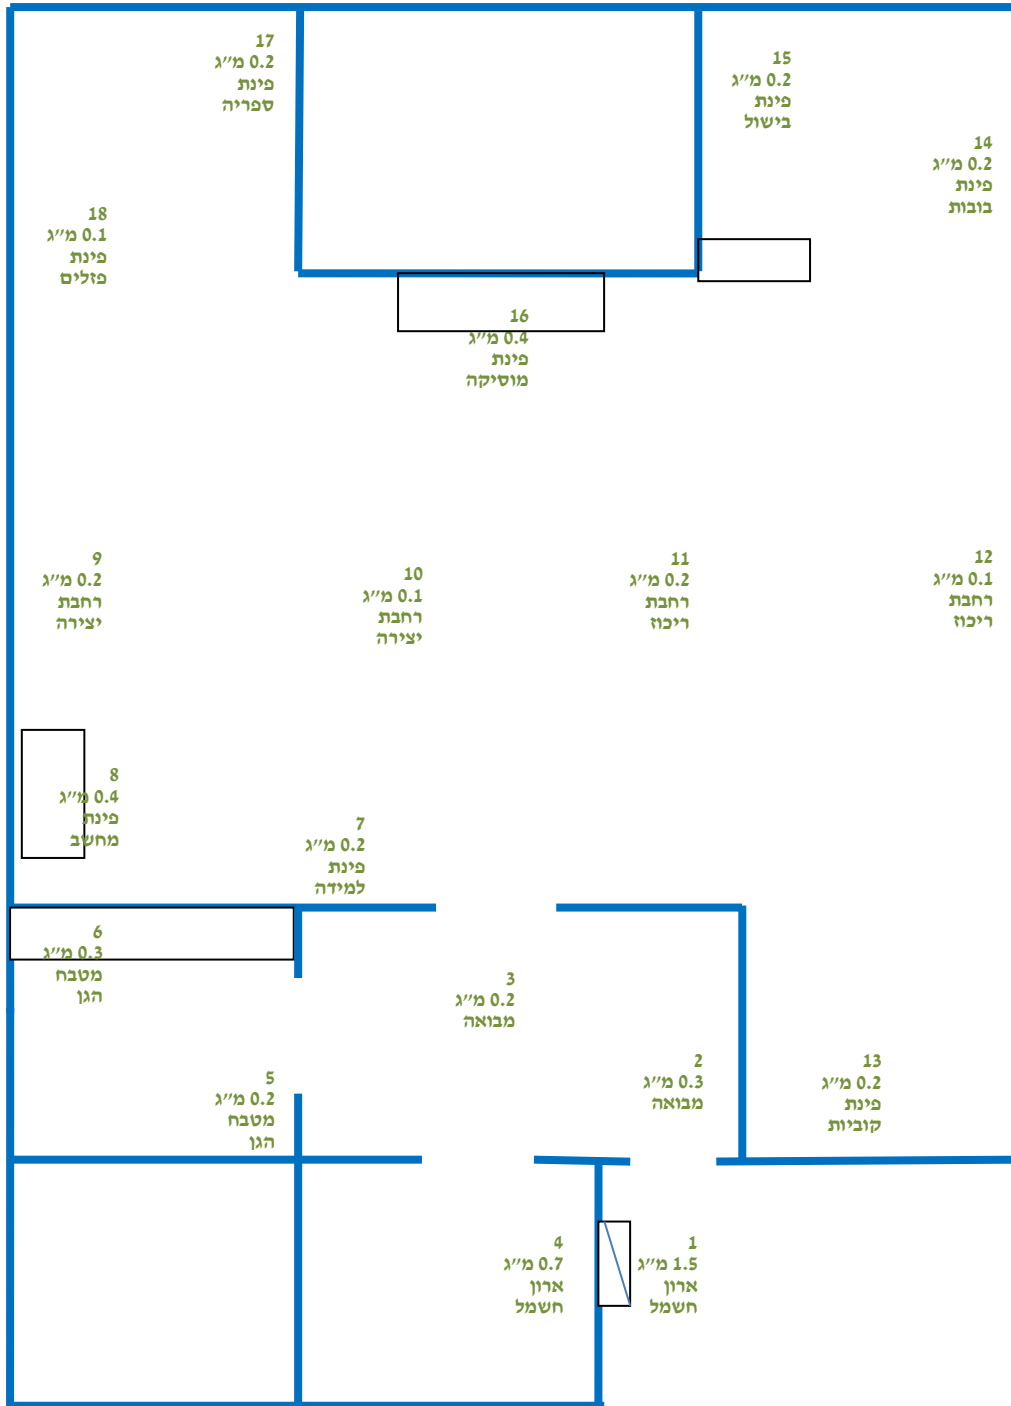

ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

תמונה 1 : לוח החשמל



תמונה 2 : חצר הפעילות



ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770


8. סיכום הדו"ח.

8.1. באולם הגן ובחצר הפעילות נמדדו ערכי שדה מגנטי נמוכים המקובלים כחסרי השפעה

סוף הדו"ח

בכבוד רב,

מבצע המדידות ומאשר הדוח:

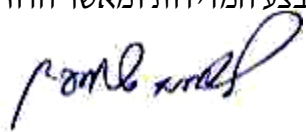

לימור שמעון

מודד מוסמך

9. הערות, הבהרות והמלצות

9.1. לא נמצא צורך בביצוע פעולות כלשהן להפחתת החשיפה לשדה המגנטי.

ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770