

2 מרץ 2012

לכבוד:  
ד"ר עופר דרסלר  
איגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה  
רח' מושלי יעקוב 7,  
חיפה.

שלום רב,

**הנדון: דו"ח מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדרי ELF ממקורות חשמל בגן הדס**


בהתאם לפנייתכם. בתאריך 16-2-2012 ביצענו בדיקה של השדה המגנטי הנפלט ממקורות חשמל בגן הדס בקריית ים.

**1. פרוטוקול המדידות :**

שם המבקש	ד"ר עופר דרסלר, איגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה
טלפון	04-842-8201
כתובת מקום המדידות	רחוב שפרינצק 10, קריית ים
תאריך ביצוע המדידה	16-2-2012
שעת ביצוע המדידה	09:50
סוג המדידות	מדידות עוצמת שטף השדה המגנטי ELF

שם מבצע המדידה	אריה גיגי
מס' ההיתר ELF	3000-04-4
תוקף ההיתר ELF	05.10.2016

מכשיר מדידה ELF	Aaronia 5035 #01150 תוקף כיוול 30 ביולי 2012 מעבדת GERMANY, AARONIA טווח מדידה 1Hz to 1MHz



**2. אפיון שיטה ומיקום המדידה:**

תנאי הסביבה של ביצוע מדידות	גשום
תיאור הגן	נמצא במבנה משותף עם גן אתרוג
תיאור מקור שדה ELF	מערכות חשמל וארון חשמל נמצא בגן אתרוג
תהליך המדידה	מדידות במקומות שהיה רציפה במרחב המבנה בגובה 50-120 ס"מ

**3. נתוני לוחות החשמל**

מיקום לוח החשמל ראשי	מרחק מקווי מתח	מרחק מפילר	זרם המפסק הראשי באולם	זרם נוכחי	מספר הפאזות
בכניסה מימין בגן אתרוג	לא נמצא	לא נמצא	3*15A	50%	3


**4. תמונות**

**כניסה לגן הדס**






5. שרטוט אזור המדידה

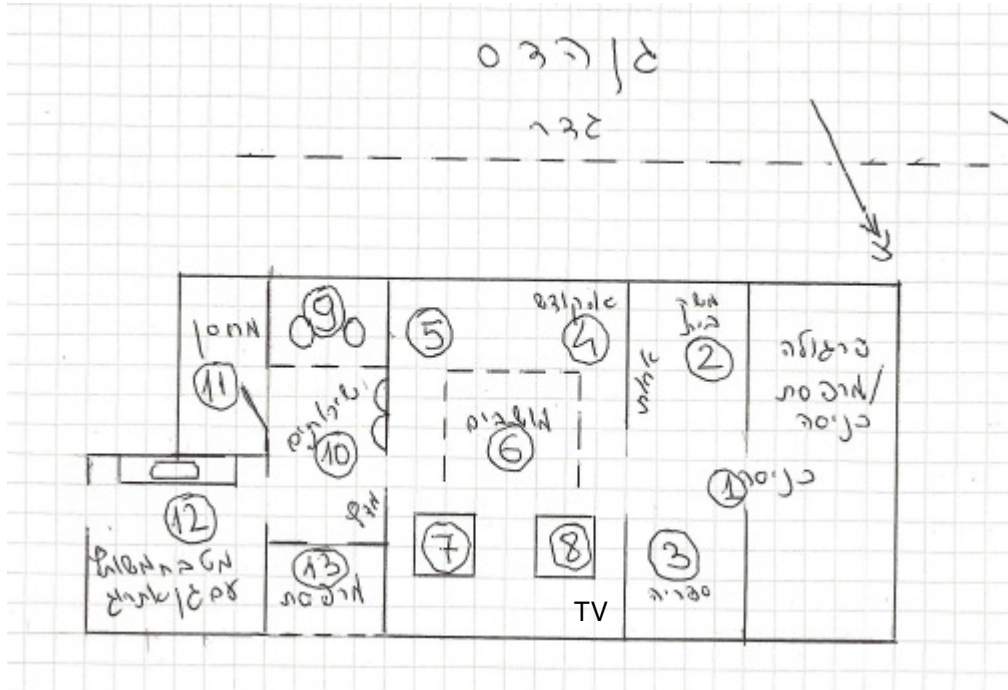

6. תוצאות מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדרי ELF ממקורות חשמל

מספר בסקיצה	תיאור הנקודה	מרחק אופקי (מטרים) מארון חשמל ראשי	גובה (בס"מ)	שהייה	עוצמה ב mGauss
1	כניסה	8	100	רציפה	0.4
2	משק בית ופינת אחות	8	100	רציפה	0.6
3	ספריה	8	100	רציפה	0.1
4	ארון קודש ופינת קוביות	7	100	רציפה	0.6
5	פינה דרום מזרחית באולם	6	100	רציפה	0
6	מרכז האולם	6	100	רציפה	0
7	פינה צפון מזרחית באולם	3	100	רציפה	0
8	פינה צפונית באולם TV ומחשב	5	100	רציפה	0.2
9	אסלות שירותים	4	100	רציפה	0
10	שירותים	0.6	100	רציפה	0.6
11	מחסן	5	100	רציפה	0.6
12	מטבח משותף עם גן אתרוג	4	100	רציפה	0.3
13	מרפסת	3	100	רציפה	1.3



- תוצאות המדידה נכונות למקום וזמן הבדיקה.
- רמות השדות המגנטיים עשויות להשתנות כפונקציה של העומס ברשתות ושימוש.

## 7. הסברים לבדיקת ELF

### א. המלצות המשרד להגנת הסביבה:


- רמה ממוצעת של 2mg בחשיפה לאורך 24 שעות ביממה
- רמה ממוצעת של 3mg בחשיפה לאורך 12 שעות ביממה
- רמה ממוצעת של 4mg בחשיפה לאורך 8 שעות ביממה

### ב. הסברים לתוצאות המדידה עפ"י המשרד להגנת הסביבה:


- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ, הינה 2000 מיליגאוס.
- הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה בין 2-4 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic).
- ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל. באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)

### ג. הסבר כללי על קרינה מרשת החשמל:

- נכון לתחילת שנת 2012 אין תקן שקובע סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 2000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים לפי סף לחשיפה ממושכת של עד 2 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, ואחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית, ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה. רמת השדה האופיינית אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.
- נכון לתחילת שנת 2012 המשרד להגנת הסביבה ממליץ על נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות של שדה מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים לגרום לתוספות סיכון בריאותיות.



**ד. גרף רמת חשיפה מותרות ביחס לזמן החשיפה .**

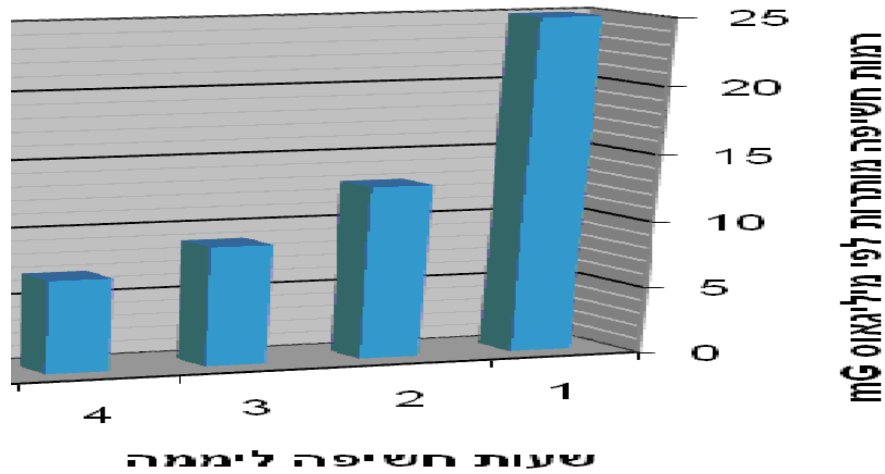

**8. סיכום והמלצות**

בגן הילדים הנבדק לא נמצאו חריגות קרינה בתחום ה ELF .  
 לאור האמור לעיל ותוצאות מדידת הקרינה ניתן לקבוע שמצב גן הילדים תקין.  
 אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ולענות כל שאלה במידת הצורך.

בכבוד רב,  
 אריה יעקב  
 יעוץ קרינה ורעש

המאשר:

בכבוד רב,  
  
 ד"ר אהוד נאמן.