

לכבוד:

01.06.15

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה,  
רחוב יעקב מושל 7, ת.ד. 25028,  
חיפה 31250.

ליד: ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קריינה אלקטرومגנטית.

**הנידון: דוח מדידת שדה מגנטי בתחום תדר רשת החשמל (ELF )  
בגן ילדים אלסרו בעיר חיפה**

שם המבחן	ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קריינה אלקטرومגנטית באיגוד ערים אזור מפרץ חיפה.
תאריך הבקשה	12.05.14
מספר טלפון	04-8428201
כתובת דוא"ל	mounan@envihaifa.org.il
תאריך ביצוע המדידות	יום שני, 15.05.04, בין השעות 10:10 – 10:20.
כתובת מקום המדידות	רחוב הגפן 15, חיפה.
המדידות נערכו בנסיבות	הganet ג'ורגיינה חורי.
סוג המדידות	מדידת עצמת שדה מגנטי הנובע מרשת החשמל.

**מבצע המדידות:**

שם מבצע המדידות	ד"ר ישראל כהן.
מס' היתר למתן שירות למדידת קריינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל מטעם המשרד להגנת הסביבה	4-3004-02-4.
תוקף היתר	25.08.15

**מקום המדידה, תנאי מג האוויר ומקורות השדה המגנטי:**

תיאור מקום המדידה	גן ילדים הממוקם בתוך שטח בית הספר אלckerma. Chazir ha-moshkaim ponah la-rechov ha-gafen. Zemod la-kicatot bagen namzata cicitat gan elenkiil (ha-kitta la-ma'ocelot yoter minshana) v'bekoma me'ul namzad gan aliasmein.
תנאי ביצוע מדידה	מבחן לגן – קו מתוח נמוך ברחוב הגפן מרוחק יותר מ 15 מטר מחצר משחקים, קו מתוח נמוך ברחוב הכרמים (סמטה קטנה) – 10 מטר מהagan. בתוך הגן – לח חשמלי של הגן נמצא במסדרון בקיר שגובל עם מטבח של גן אלנכייל. לח ראשי של בית ספר אלckerma (לדברי הגנתה) ממוקם בחדר מחסן המשמש את הגן. (ראה תרשימים בסופו ב', תמונה סוף ג').
מקורות השדה המגנטי	

**עמוד 1 מתוך 9**

### תוצאות המדידות:

בוצעה סריקה של עצמת השדה המגנטי בתוך גן ילדים אלסרו בעיר חיפה. הגן ממוקם בתחום בית ספר אלכרמה ובצמוד אליו הכיתה של גן אלנכיל אשר לווח החשמל של הגן ממוקם במסדרון. יש לציין שלוח חשמל גדול (לפי הגנטה מדבר בלווח ראשי של בית הספר אלכרמה) תמונה מצורפת בנספח ג') נמצא במחסן (מרוחק מהכיתה) המשמש את הגן. הבדיקה בוצעה ביום חמ בתחלית חדשמאי. בתוך הגן פועלה מערכת החשמל – אורות ומזגנים. מדידות השדה המגנטי בוצעו באמצעות שני מכשירי מדידה: מכשיר מדידה מתוצרת חברת לוטרון ומכשיר מדידה מתוצרת חברת אארוניה. נתונים טכניים של מכשירי המדידה מצורפים בנספח ד'. במידה ובמהלך ביצוע המדידות השתנהו עצמותו של השדה המגנטי בכל נקודה, מובא בטבלה שלמטה טווח ההשתנות. תרשימים של הגן ובו המיקום של כל נקודה מדידה מצורף בנספח ב'. להלן תוצאות הבדיקה:

עוצמת השדה המגנטי הנמדד במיל-גאו (mG)	גובה נקודת המדידה (מטרים)	מקום נקודת המדידה	מ'ס
<b>בתוך חדרי גן אלסרו</b>			
0.2 – 0.3	1.0	כיתה – מבואה	1
0.2 – 0.4	1.0	כיתה – פינת לגו ו"מרפאה לילדים"	2
0.2 – 0.4	1.0	כיתה – פינת בובות ו"מטבח לילדים"	3
0.3 – 0.4	1.0	חדר שירותים	4
0.3 – 0.4	1.0	מרכז כיתה	5
0.3 – 0.5	1.0	כיתה – אזור שולחנות	6
0.3 – 0.5	1.0	כיתה – אזור מדף משחקים	7
0.3 – 0.4	1.0	כיתה – פינת ספרים	8
0.2 – 0.4	1.0	כיתה – פינת יצירה	9
0.2 – 0.4	1.0	חדר מטבח	10
<b>מדידות במסדרון, במחסן ובחצר משחקים</b>			
0.4 – 0.6	1.0	בדיקה במסדרון באזורי שהייה	11
1.4 – 1.6	1.0	בדיקה השפעת לווח חשמל שבמסדרון: (מרכז הלוח בגובה 180 ס"מ מהרצפה). מדידה במרקח 30 ס"מ מדלתות ארון חשמל.	12
0.8	1.0	חדר מחסן (ארון חשמל ראשי של בית הספר נמצא שם, תמונה בנספח ג') – מרכז החדר	a13
2.0	1.0	חדר מחסן (ארון חשמל ראשי של בית הספר נמצא שם, תמונה בנספח ג') – מדידה מול ארון חשמל במרקח 1 מטר מהארון	b13
0.2 – 0.5	0.5 – 1.0	סריקה בחצר משחקים	14

- תוצאות המדידות נקבעות למקומות וזמן המדידה.
- ערכי השדה המגנטי עשויים לשינויים לשנתנות כפונקציה של העומס בראש החשמל וכפונקציה של השימוש במכשירי חשמל.

**עמוד 2 מתוך 9**

### סיכום דוח

▪ מדיניות המשרד להגנת הסביבה לגבי חשיפה מתמשכת לשדה מגנטי – משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה בישראל הציעו (בספטמבר 2013) את הערך של 4 מיליגאוס כערך סף מרבי המתייחס לממוצע ביום עם צירכית חשמל מרבית אופיינית (ראה נספח א'). לעומת יום שבו אין צירכית חשמל מסוימת, אלא קיימת צירכית חשמל אופיינית שנתית, יש להתייחס לערך סף מרבי של 2 מיליגאוס (הכוונה לממוצע יומי, הסבר מפורט מופיע בסוף נספח א').

▪ בכל חדרי הגן שביהם שוהים ילדים שהייה ממושכת ובחצר המשחקים נמדדדו ערכיו לשדה מגנטי הנמוכים מ – 1 מיליגאוס. ערכיים אלו עומדים בכל המלצות המשרד להגנת הסביבה.

ashmech לעמוד לרשותכם במידת הצורך.

בכבוד רב,  
ד"ר ישראל כהן,  
מומחה בקרינה אלקטرومגנטית.


0544-571069	מספר טלפון נייד
077-4703381	מספר פקס
israel1492@gmail.com	כתובת דואר אלקטרוני
3004-02-4	מספר הייר למתן שירות למדינת קריינה בלתי מוגנת בתחום תדרי רשת החשמל מטעם המשרד להגנת הסביבה
25.08.2015	תוקף ההיתר בתחום תדרי רשת החשמל

## גופחים

### נספח א': שדה מגנטי – סיכונים, תקנות והמלצות

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה **2000 מיליגאוס**. קביעה זאת מסתמכת על המלצות ועדת ICNIRP (ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מפני מיננת) משנת 2010 שקבעה ערכי סף לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. ערך זה נועד למנוע אפקטים בריאוטיים מחשיפות קצרות טווח. זהה גם המלצתה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה קצרת טווח (חשיפה אקוטית).
- הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החשופים את הציבור **לאורך זמן** (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע גובה הימם גורם אפשרי לסרטן (Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרוב ילדים החשופים **לאורך זמן** לשדה מגנטי של 4-3 מיליגאוס, אחוז החוליים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרוב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.
- מחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהנישן שנצבר לאחר ביצוע מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתים המגורים בארץ ובעולם אינה עולה על 1 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה ממליץ כי מתקני חשמל יתוכנו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של רשת החשמל.
- לגבי **חשיפה רציפה וממושכת** (חשיפה כרונית) לשדה מגנטי מתדר רשת החשמל (חשיפה במשך 4 שעות לפחות במהלךgeh למשך 5 ימים בשבוע) – המשרד להגנת הסביבה בישראל ממליץ שרמת החשיפה המרבית של הציבור בישראל לא תעלה על **4 מיליגאוס** בממוצע יומי ביום שבו צריכת החשמל מכסימלית. בצריכת יומית מסוימת אופיינית ישנו ניצול של כ 60% מכוכת מערכת החשמל (הפעלת כל הזרים העיקריים במבנה, כגון: מערכת מיזוג האוויר, תהווה יציג מספק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה). לגבי יום שבו קיימת צריכת חשמל שאינה מרבית, אלא צריכת חשמל שקרובה יותר לממוצע שנתי, ממליך המשרד להגנת הסביבה שרמת החשיפה המרבית של הציבור לא תעלה על **2 מיליגאוס**. יש לזכור שהערבים המרביים שלהם מתייחס המשרד להגנת הסביבה במקרה של חשיפה מתמשכת הם ערכים של ממוצע החשיפה היומית (ממוצע על פני הזמן).

**נספח ב': תרשיט של גן אלסוט**  
(המספרים המוקפים בריבוע בתרשימים תואמים את מספר נקודות המדידה בטבלת התוצאות).

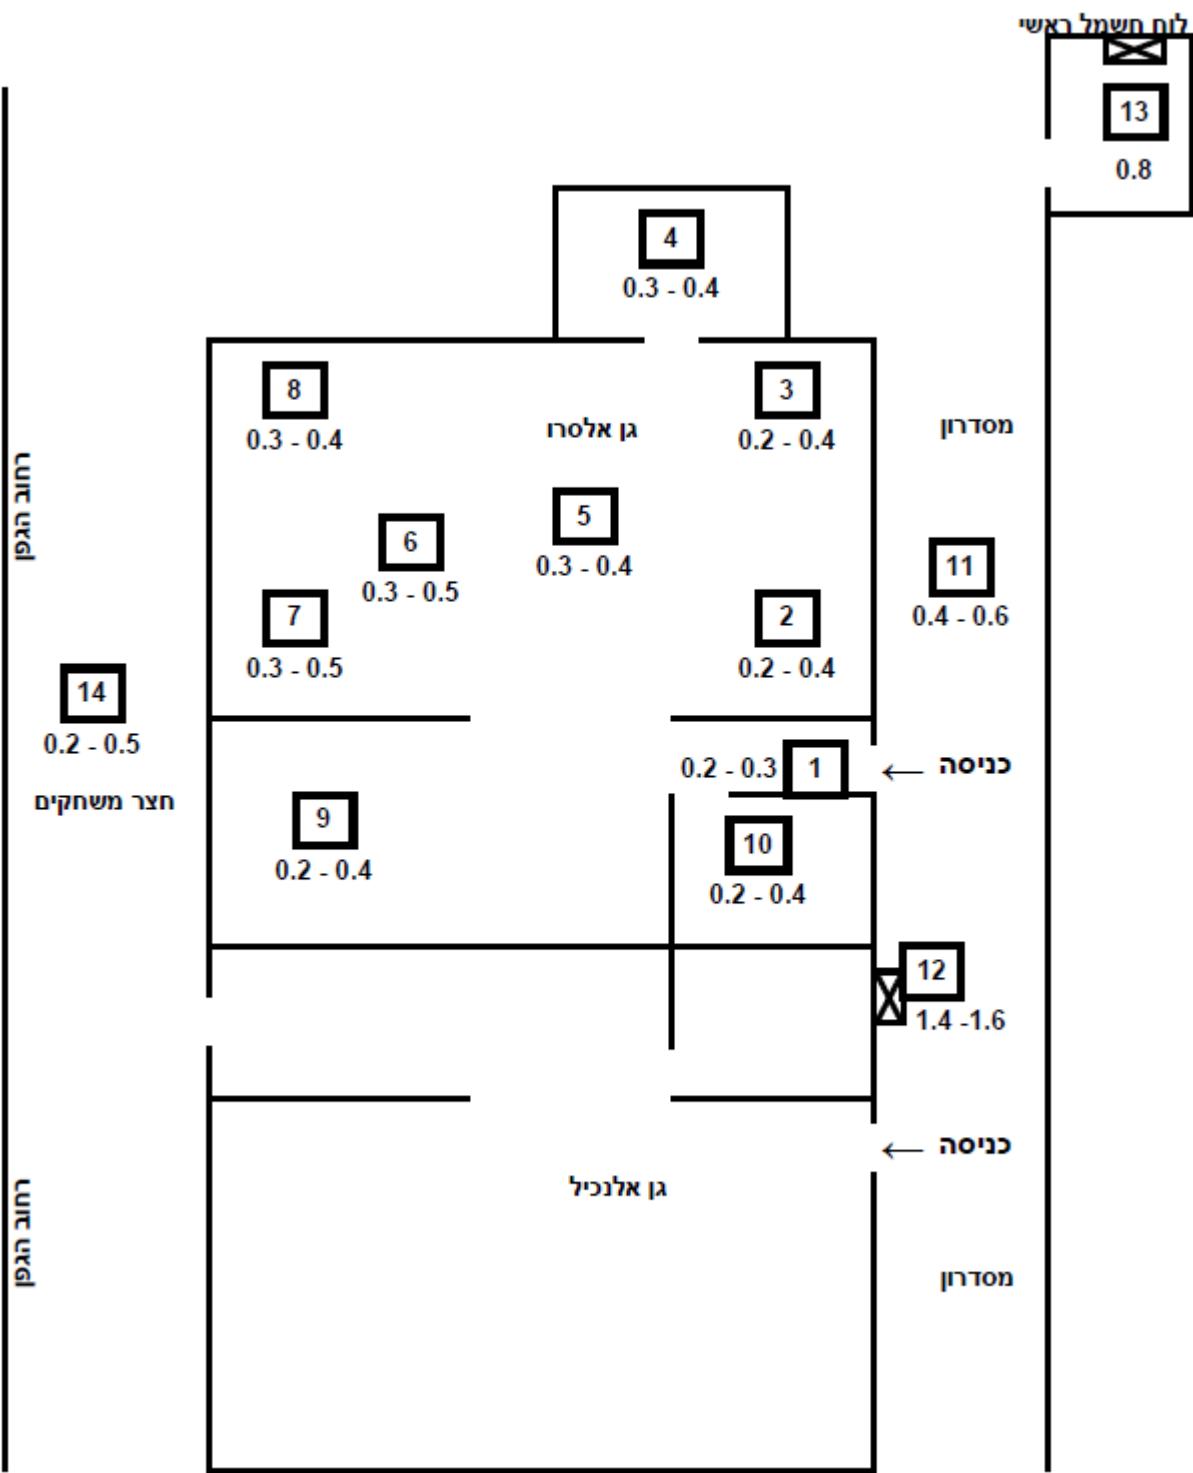

עמוד 5 מתוך 9

**נספח ג': תמונות מקום המדידות**

לוח חשמל ראשי של בית הספר אלכרמה ממוקם במחסן המשמש את גן אלסרו וגנ אלנכיל  
(אין גישת ילדים לאזור זה המרוחק מהכיתה).



**עמוד 6 מתוך 9**

נספח ד': מכשירי המדידה

מכשירים למדידת שדה מגנטי

(1) מכשיר מדידה מתוצרת חברת LUTRON: LUTRON EMF-828



מכשיר לוטרון EMF-828 עם גלאי חיצוני

תאור מכשיר-המדידה:

מודד דיגיטלי של שדה מגנטי בתדרים נמוכים, מסוגל למדוד את שלושת הרכיבים (Z,Y,X) של השדה המגנטי. בעל גלאי חיצוני	תאור מכשיר לוטרון EMF-828
22.01.2016	תוקף כiol המכשיר

**המשר נספח ד': מאפייני מכשיר לוטרנו**

מאפיינים טכניים של מכשיר הלוטרנו:

<b>SPECIFICATIONS</b>			
Range / Resolution	Micro Tesla : 20 Micro Tesla /0.01 Micro Tesla 200 Micro Tesla /0.1 Micro Tesla 2000 Micro Tesla /1 Micro Tesla	Display	LCD, 3 1/2 digits. LCD size : 55 mm x 47 mm. Max. Indication
	milli-Gauss : 200 milli-Gauss/0.1milli-Gauss 2,000 milli-Gauss/1milli-Gauss 20,000 milli-Gauss/10milli-Gauss	Over-input Sampling Time Battery Power Current	Display shows "1". Approx. 0.4 second. DC 9 V battery (006P, 6F22). Approx. DC 2.7 mA.
Number of Axes	Three axes ( X,Y,Z direction). Axis selected by push button.	Operating Temp. Operating Humidity	0 to 50 C ( 32 to 122 F ). Less than 85 % RH.
Band width Accuracy	30 Hz to 300 Hz. ± (4 % + 3 d) @ 20 Micro Tesla range @ 200milli-Gauss range ± (5 % + 3 d) @ 200Micro Tesla range. @ 2000 milli-Gauss range ± (10 % + 5 d) @ 2000 Micro Tesla range. @ 20000 milli-Gauss range * Spec. accuracy tested under 50 Hz or 60 Hz. * Spec. tested under the environment RF Field Strength less than 3 V/M & Frequency less than the 30 MHz only.	Weight Dimension Probe Probe Cable Length Accessories Included	460 g/1.01 LB (including battery). Main meter : 195 x 68 x 30 mm ( 7.6 x 2.6 x 1.2 inch ) Probe : 70 x 58 x 220 mm ( 2.8 x 2.3 x 8.7 inch ). @ Sensor probe head : 75 x 58 mm. 930 mm. Operation Manual..... 1 PC Carrying case..... 1 PC

**המשר נספח ד': מכשיר מדידת שדה מגנטי מתוצרת חברת אארוניה**

(2) מכשיר מדידה מתוצרת חברת אארוניה Aaronia גרמניה.  
מכשיר מדוק בעל רגישות גבואה, טווח מדידה רחב ויכולת לאגור נתונים.



נתוני מכשיר אארוניה:

SPECIFICATIONS	
SPECTRAN NF – 5035	דגם המכשיר
42568	מספר סידורי של המכשיר
11.05.2016	תוקף ציול המכשיר
Frequency range	1Hz to 1MHz
Typical level range E-Field	0.1V/m to 20kV/m
Typical level range H-Field	0.1nT to 2mT
Typical level range DDC H-Field	1pT to 2mT
Typical level range DDC Analog in	200nV to 200mV / -150dBm (Hz)
Typical accuracy	3%